



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

2083083



N 353421

Resi code: 10

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☒ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
 Tel: +32 2 674 57 11
 Tel: +32 3 221 86 11
 Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
 brussels@vincotte.be
 antwerpen@vincotte.be
 gembloux@vincotte.be

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

antwoordelijke uitvoering van het werk:

Installatie:

Eigenaar / Uitbater / Beheerder:

Naam, voornaam: Naam, voornaam: Glabbecht, BV Naam, voornaam: Glabbecht, BV
 Adres: Persilskaan, 516.7 Adres: Persilskaan, 516.7
 Post nr. + Stad: B3020 Herent Post nr. + Stad: B3020 Herent
 Tel.: Tel.:
 Ident. Kaart nr.:
 BTW nr.: BE

Basis van het onderzoek: Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")

- ☐ Gelijkvormigheidscontrole vóór Ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
☐ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
☒ Controlebezoek (6.5.)
☐ Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.)
☐ Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
☐ Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)
- Afwijkingen Deel 8: ☒ Toegepast ☐ Niet toegepast
- ☐ Wooneenheid ☐ Vóór 1/10/1981
☒ Werkeenheid ☒ Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
☐ Werfinstallatie ☐ Vanaf 1/06/2020
- ☐ Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel
☐ Technische lokalen van een residentieel geheel
☐ Gedecentraliseerde productie-installatie
☐ Andere installatie:

Algemene gegevens elektrische installatie:

Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdelers: EAN 541448860007123089 EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 6077013 meterstand dag: 31.159 nacht: 2.228 kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 nr.: meterstand:
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_N: ☐ mono 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☒ aardingslus ☐ pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 6 X 16 mm² - Type: LS Aardverbindingssyst.: ☒ TT ☐
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 400 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 1
☐ Zie bijlage(n) verklaring op basis van verslag 6.58527 van 12/04/2021

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Verplaatsb. materieel ☐ Vast materieel ☒ > doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 21 Ω ☐ Algemeen isolatieniveau: MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Continuïteit (equipot., PE) ☐ Test diff.
 Alg. diff.: ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend: Ja ☒ Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes - zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken	
Nieuwe installatie	☒ Nihil
Vastgestelde inbreuken	
Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	☒ Nihil

Besluit:

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Agent bezoeker:

Naam: Thomas B. Marx Agent nr.: 5476 Datum: 05/05/2022Bijlage(n): ☐ Situatieplan(nen): ☐ Eéndraadsschema(s): ☐

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór


05/05/2022

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal: Handtekening

Thomas B. Marx


- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
 - De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsrekeningen te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

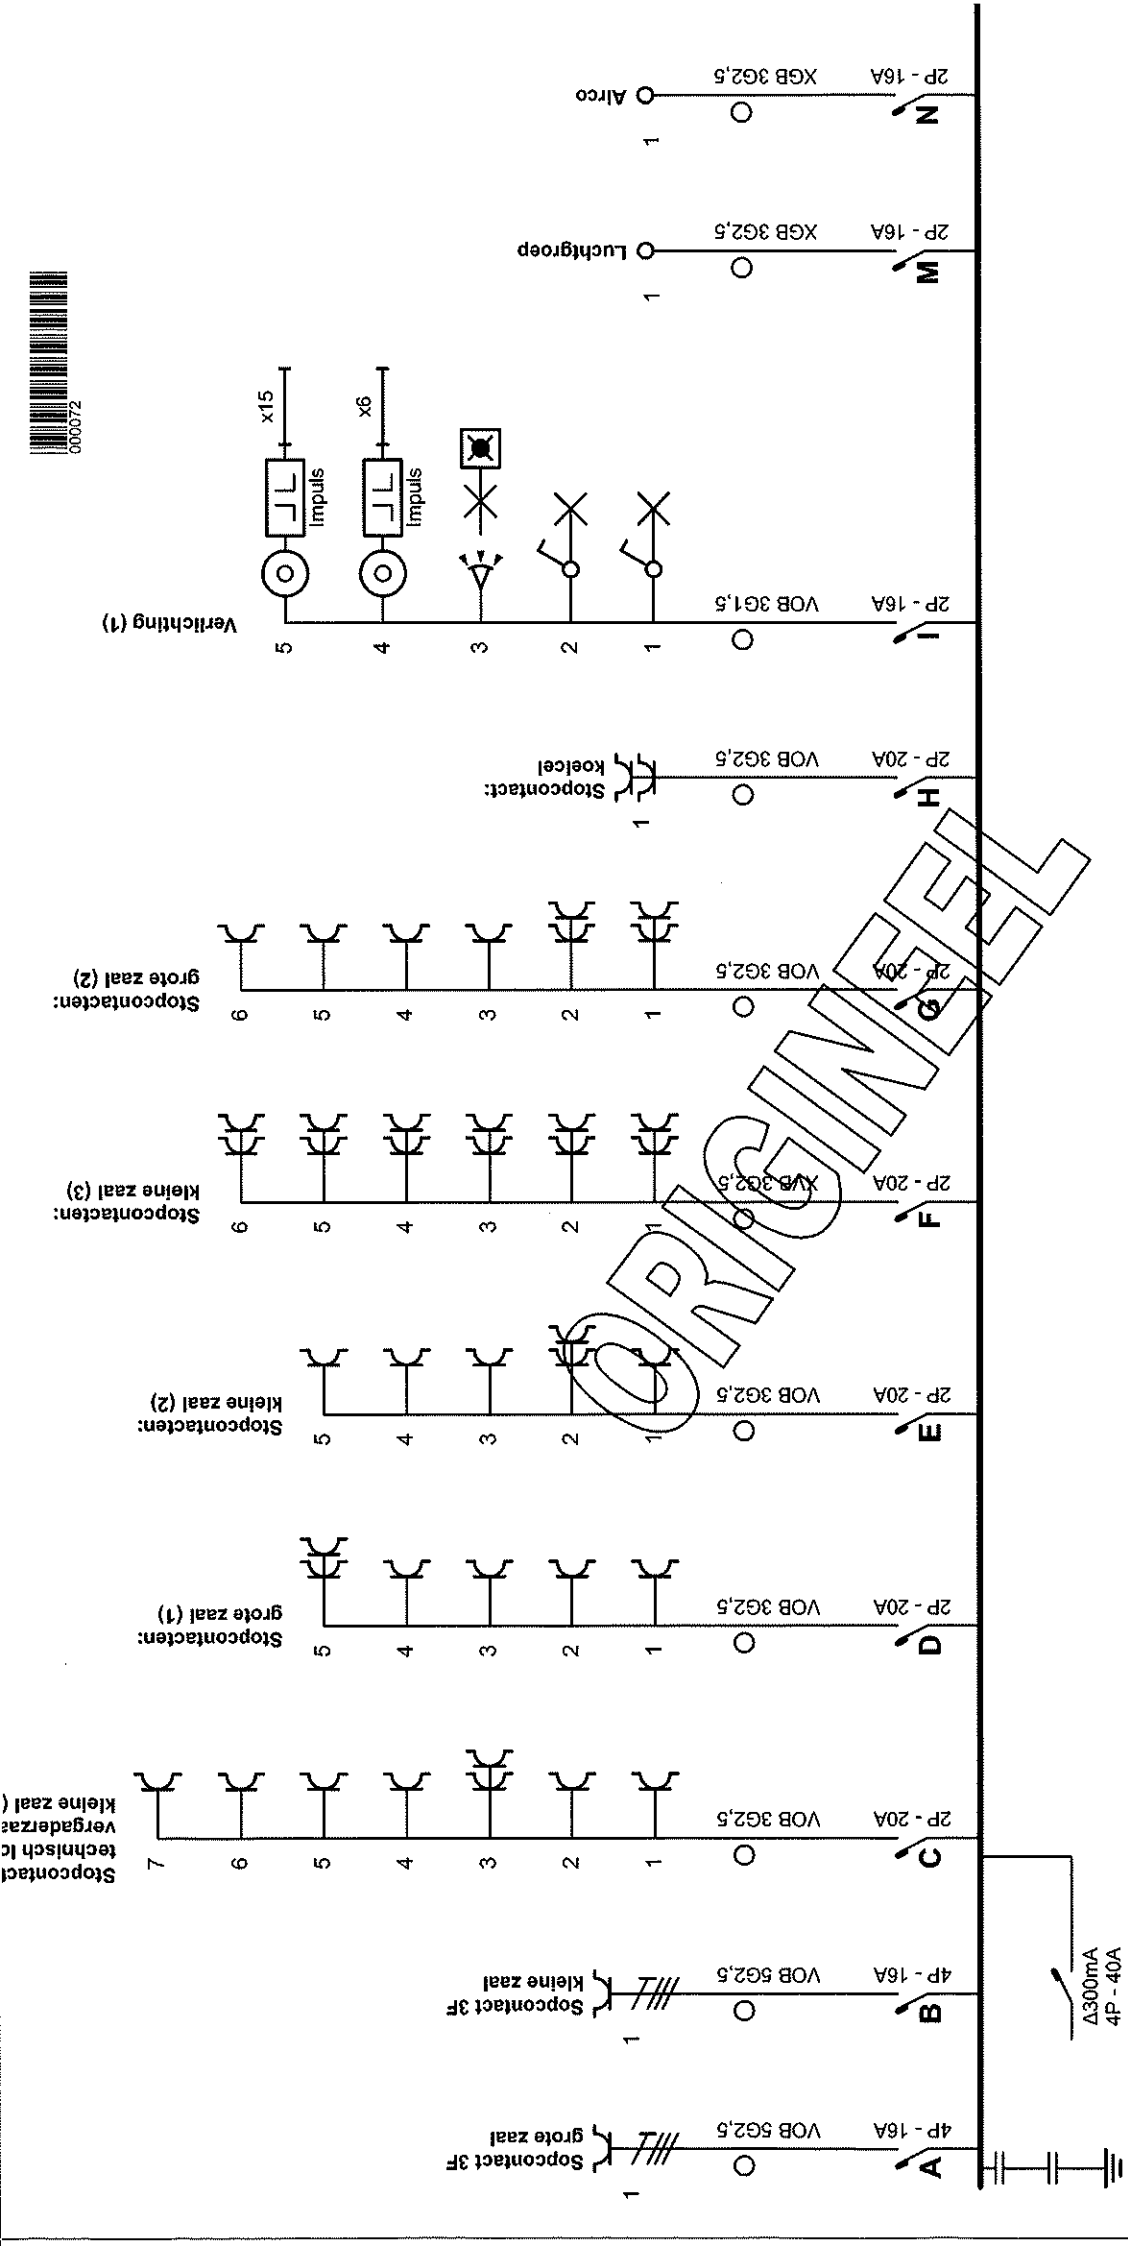

Plaats van de elektrische installatie
tReConnect BV
Persilstraat 51 Bus 7
3020 Herent
0883.549.739

Erkend Organisme
Vincotte

Schema's getekend door: tReconnect bv - BTW BE 0883.549.739

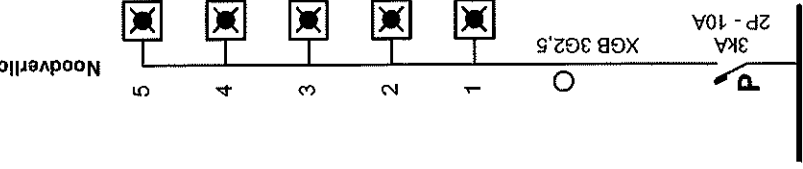


ORIGINEEL



Plaats van de elektrische installatie
tReConnect BV
Persilstraat 51 Bus 7
3020 Herent
0883.549.739

Erkend Organisme
Vinçotte

Schema's getekend door: tReconnect bv - BTW BE 0883.549.739

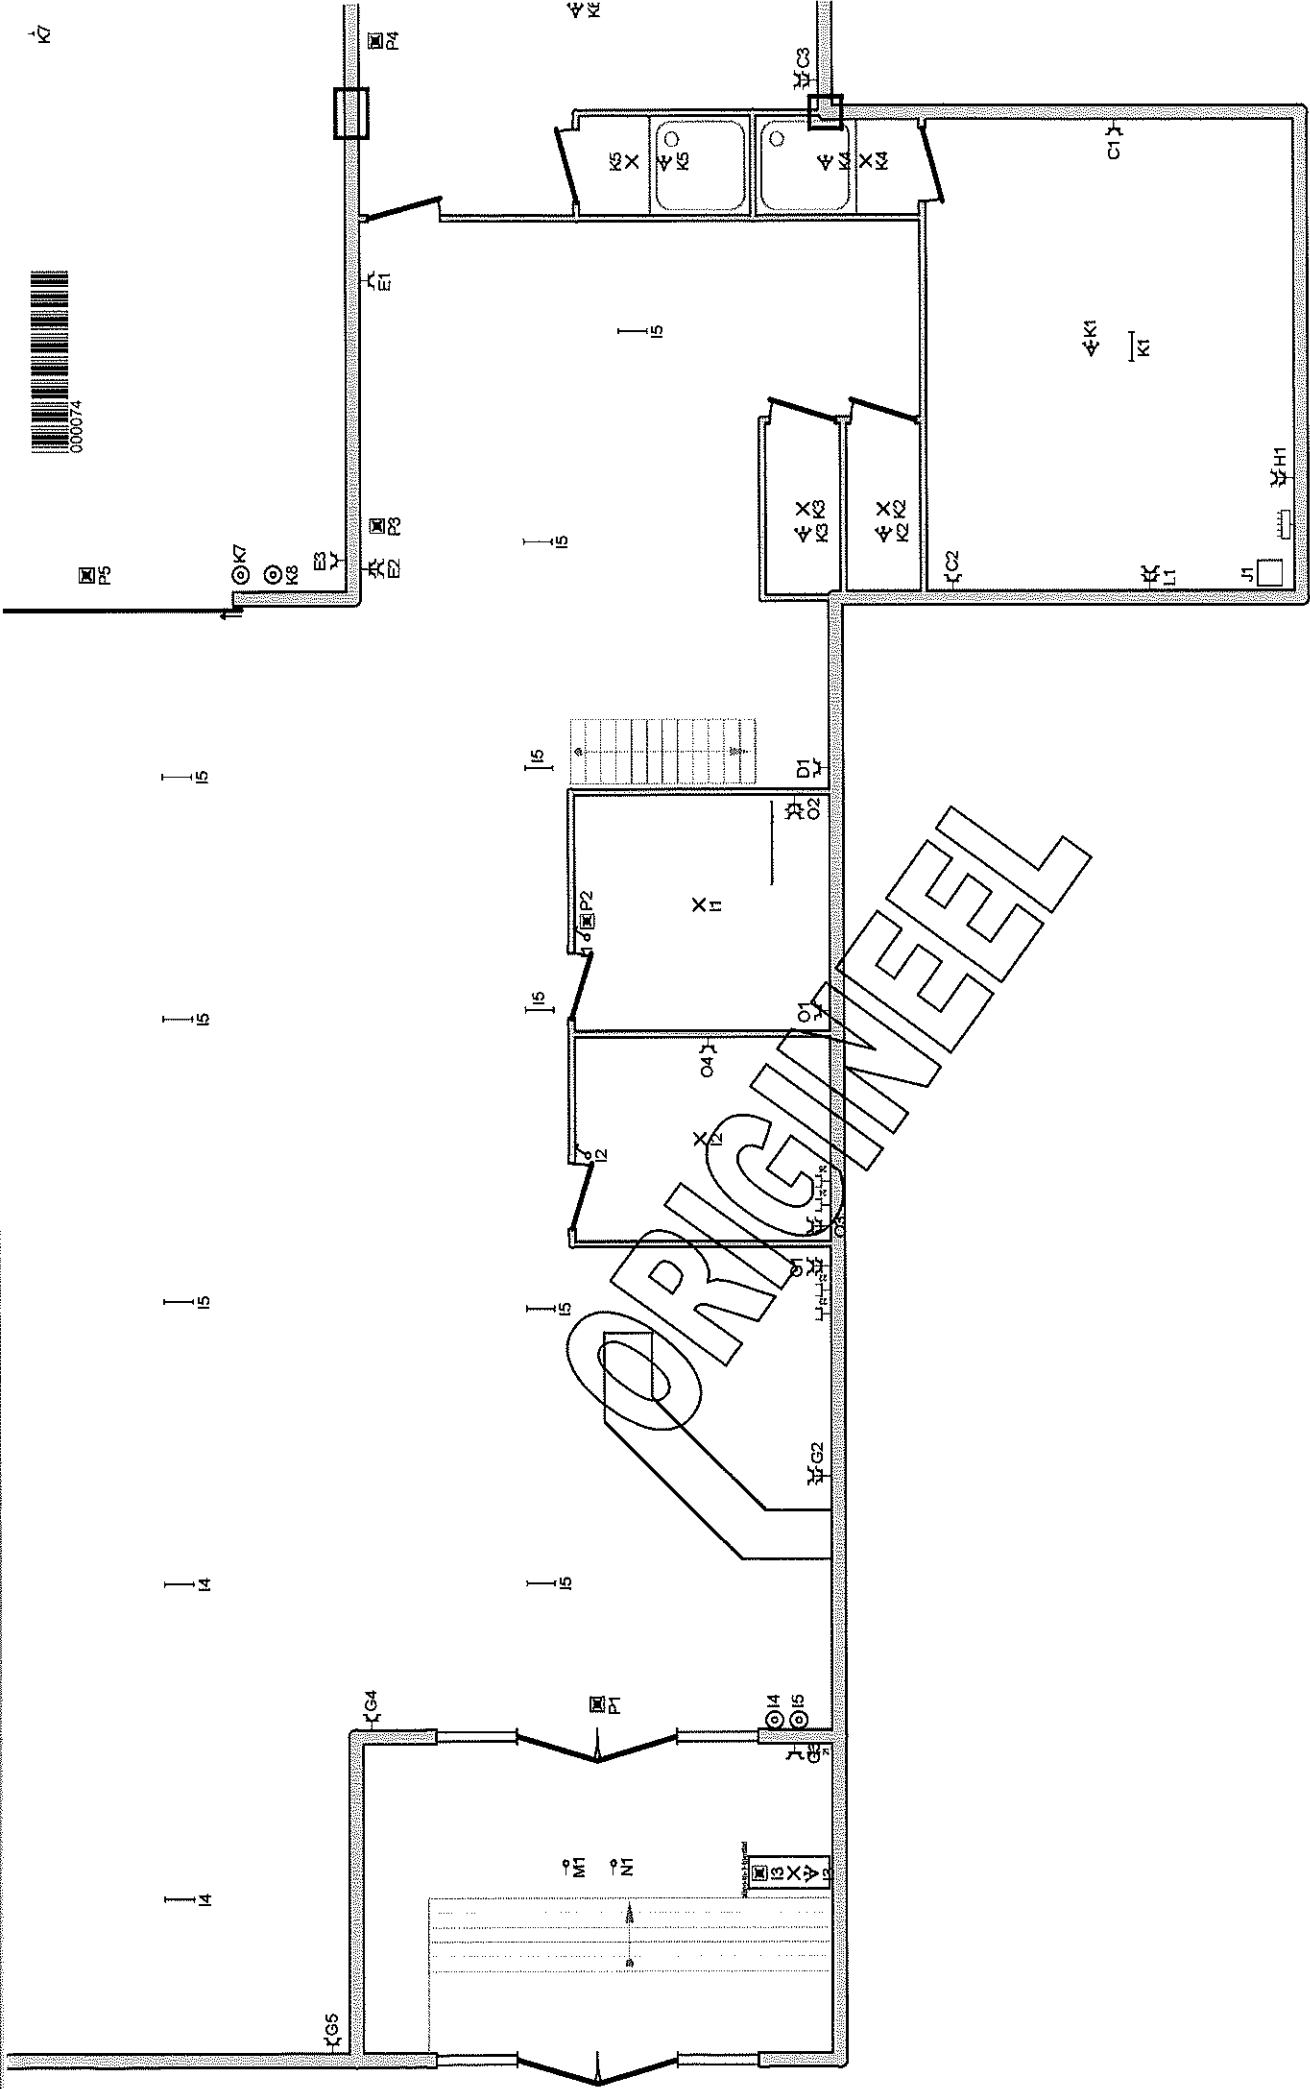

Plaats van de elektrische installatie
tReconnect BV
Persilsstraat 51 Bus 7
3020 Herent
0883.549.739

Erkend Organisme
Vimçotte

G Stoppcontact.

koelcel

I Verlichting (1)

M Luchtgroep

N Airco

J Boiler

K Verlichting (2)

L CV

O Stopcontacten:
keuken, archieflokaal

P Noodverlichting

ORIGINEEL



256075

Erkend Organisme
Vinçotte

Plaats van de elektrische installatie
tReconnect BV
Persilstraat 51 Bus 7
3020 Herent
0883.549.739

Schema's getekend door: tReconnect bv - BTW BE 0883.549.739